澎湖鹽害地區,露明管材配件.零附件採用不銹鋼製

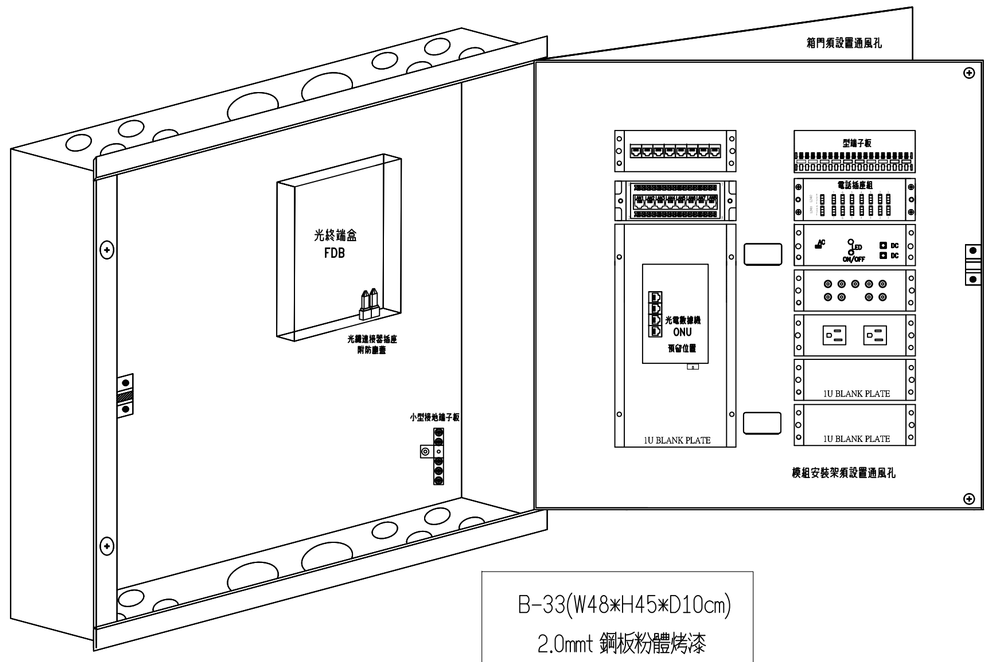

B-33(W48*H45*D10cm)
2.0mmt 鋼板粉體烤漆
宅內配線箱配置圖

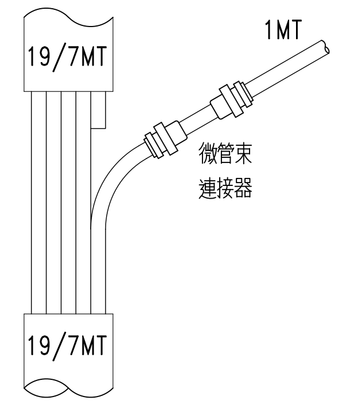

19/7MT-1MT
微管束分歧連接示意圖

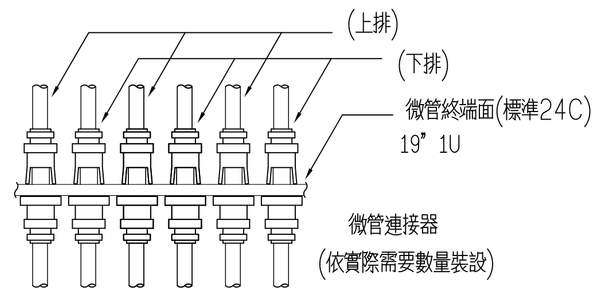

24MT-2.5
微管終端面板及連接器示意圖

1.氣吹式光纜微管束採19/7/1MT(MT管徑2.5mm)
2.光纖束採2/4/8/12C, ITU-T G652D規格

氣吹式光纜微管連接詳圖

氣吹式光纜及宅內配線箱詳圖

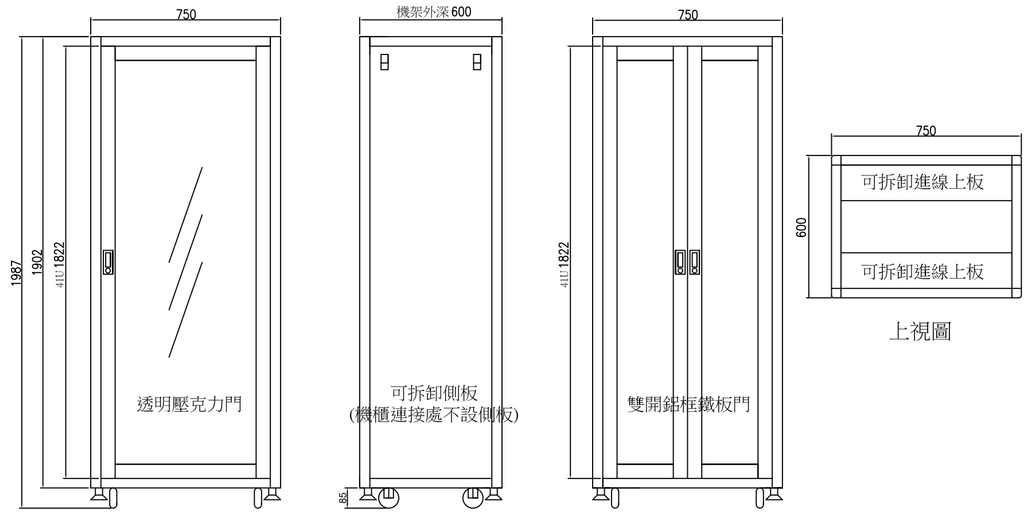

19"41U加寬落地式機櫃

圖面名稱 DRAWING TITLE

水電工程-弱電設備
19"41U加寬落地式機櫃
宅內配線箱配置圖

設 計 DESIGNED BY	
繪 圖 DRAWN BY	
核 對 CHECKED BY	
核 准 APPROVED BY	
日 期 DATE	
比例尺 SCALE	

工程名稱 FILE NAME

有限責任澎湖第二信用合作社
理事主席：莊輝全
辦公室.銀行新建工程

案號號碼 JOB NO.	
圖 號 DRAWING NO.	9/T
張 號 SHEET NO.	